


Technische Probleme in der Versorgung Fernwärme am 22.02.2021



Am Montag den 22.02.2021 wurden wir gegen 12:00 Uhr [REDACTED] über den Ausfall der Kesselanlage im [REDACTED] informiert.

Da uns über die Dauer zu dem Zeitpunkt noch keine Auskunft gegeben werden konnte, haben wir [REDACTED] – [REDACTED] abgeschaltet.


Gegen 13:30 Uhr teilte uns [REDACTED] mit das die Störung behoben werden konnte und das [REDACTED] wieder am Netz war.

Um 13:45 Uhr haben wir wieder angefangen die Anlagen wieder in Betrieb zunehmen.

Es kam bei dem Ausfall zu keinen größeren Probleme im Gebäudebetrieb.

Betroffene Bereiche wie [REDACTED] wurden von uns rechtzeitig informiert.


Tickets wurden aufgrund dessen keine aufgemacht.

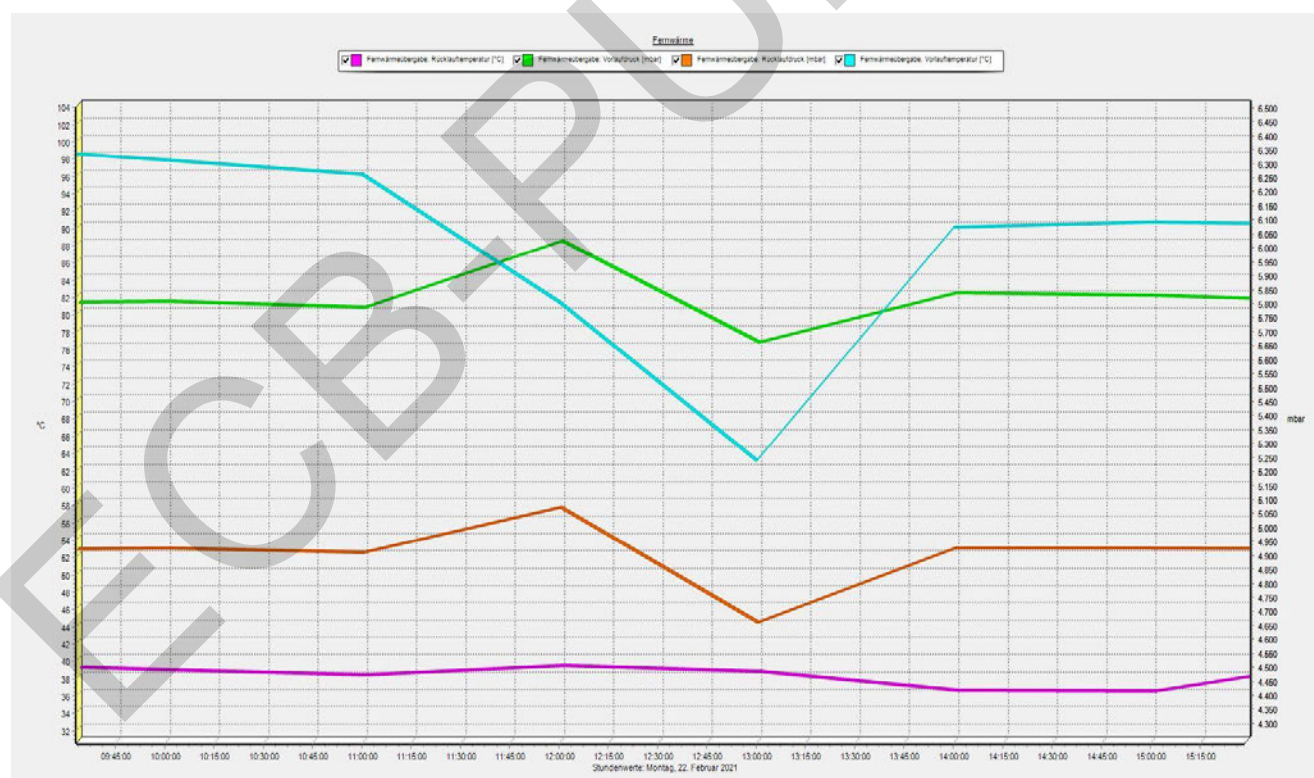

Berarbeiter: [REDACTED]

Datum: 03.03.2021

Schadensbericht / Besondere Ereignisse



Objekt: **Europäische Zentralbank
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt**

Thema: **Ausfall der Fernwärmeversorgung am 25.10.2018**

Von: 

Datum: 31.10.2018


An:

Am 25.10.2018, gegen 09:45 Uhr wurde  informiert, dass die die EZB versorgende  ausgefallen sei.

Seitens  wurden die Anlagen der Liegenschaft überwacht, um bei Bedarf die festgelegten Maßnahmen einleiten zu können.

Um 10:30 Uhr kam ein erneuter Anruf, dass die Versorgung wieder hergestellt sei. Als Ursache wurde ein Defekt in einer Druckhaltepumpe genannt.

Die Temperaturverläufe sind im Anhang dargestellt.

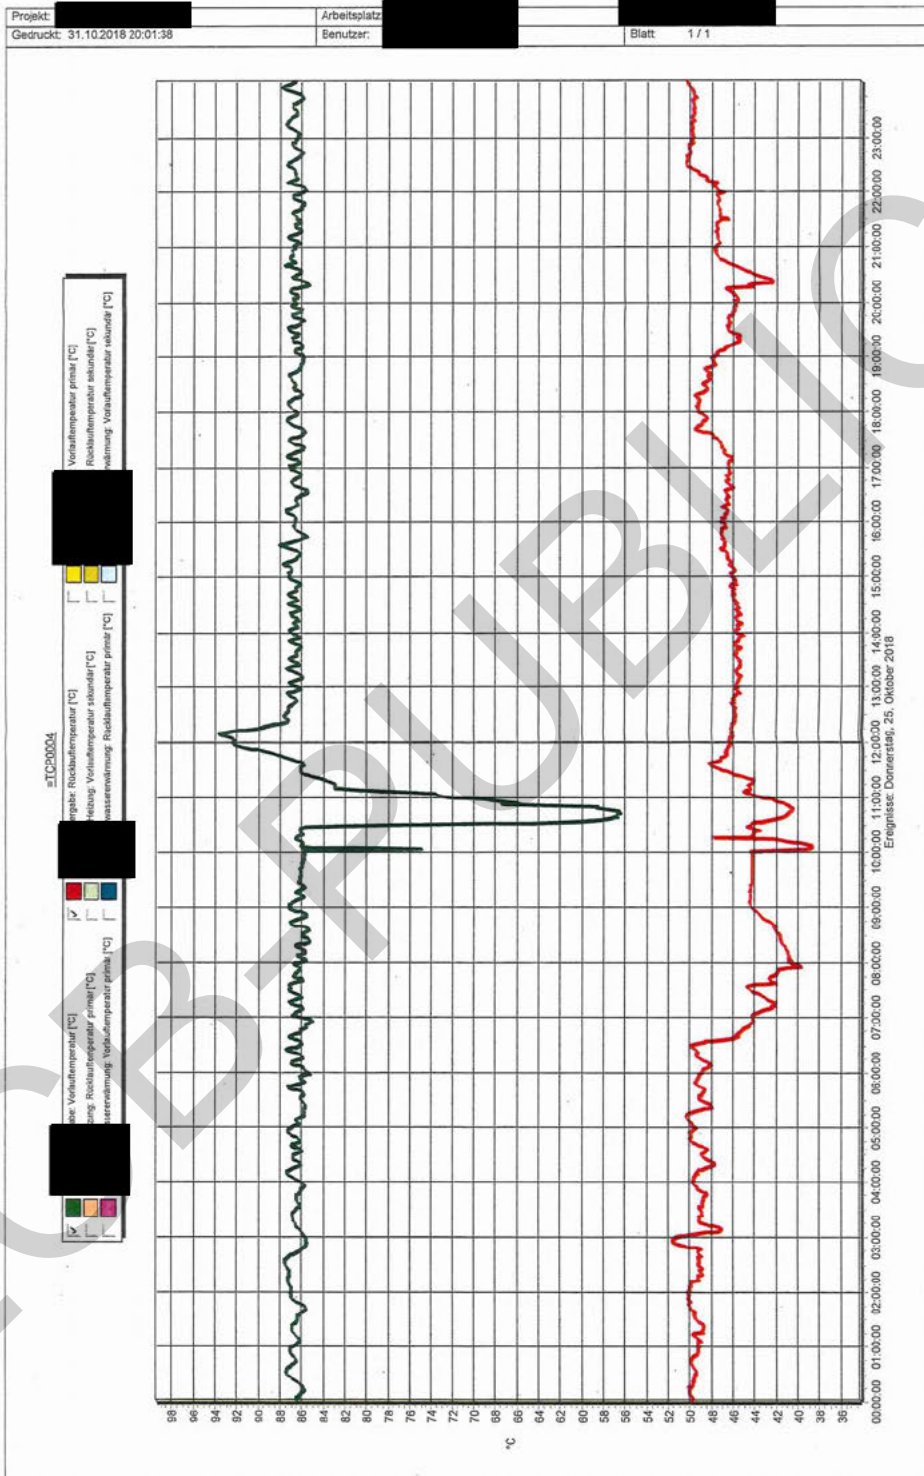

Schadensbericht / Besondere Ereignisse

Objekt: **Europäische Zentralbank
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt**

Thema: **Ausfall der Fernwärmeversorgung am 05.11.2018**

Von: [REDACTED]

Datum: 12.11.2018


An:

Am 05.11.2018, gab es im Zeitraum zwischen ca. 09:20 Uhr und 17:00 Uhr drei Temperatureinbrüche in der Fernwärmeversorgung.

Innerhalb der Liegenschaft EZB-MB kam es zu keinen Ausfällen.

Auf Nachfrage nannte der Lieferant Mainova eine Störung in einer [REDACTED]

Die Temperaturverläufe sind im Anhang dargestellt.

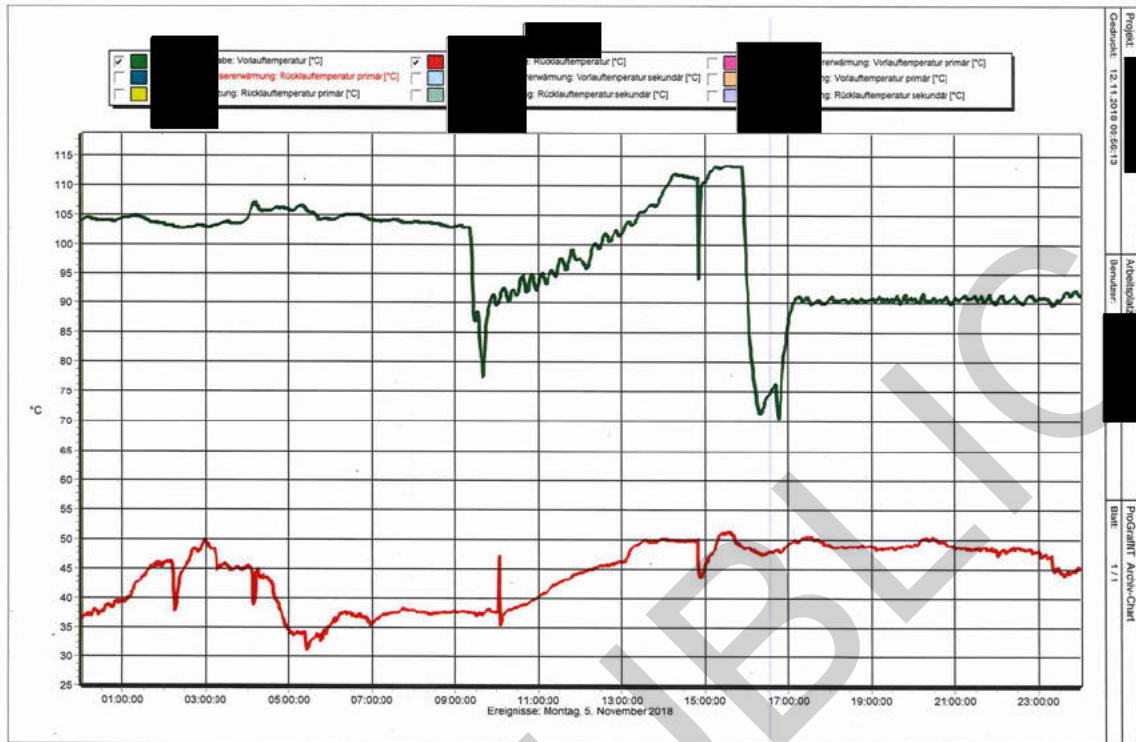

Temperaturverlauf Fernwärmeversorgung

Schadensbericht / Besondere Ereignisse



Objekt: **Europäische Zentralbank
Sonnemannstraße 20
60314 Frankfurt**

Thema: **Ausfall der Fernwärmeversorgung am 23.11.2018**


Von: 

Datum: 26.11.2018

An:

Am 26.11.2018, gab es im Zeitraum zwischen ca. 12:20 Uhr und 12:40 Uhr ein Temperatureinbruch in der Fernwärmeversorgung.

Innerhalb der Liegenschaft EZB-MB kam es zu keinen Ausfällen.

Der Lieferant Mainova nannte als Ursache den Defekt eines  während des Wechsels zwischen zwei Wärmetauschern.

Die Temperaturverläufe sind im Anhang dargestellt.



Anhang: Temperaturverlauf Fernwärmeversorgung

Kostenzusammenstellung Fernwärme – Havarieanschlüsse GP-M-02

Purch.Doc.	Short Text	Order. Val	PO Open	Rel/Oversp	Reference	Posting Date	IV Status	IV Amount	WBS Element
4190011373	GP-M-02-MB Consultancy distric heating	0.00	0.00	0.00	0775/200531/02-M	21.10.2021	Posted	29,092.31	N-214900-021-08...
	GP-M-02-MB Consultancy distric heating	29,092.31	0.00	0.00				0.00	
	GP-M-02-MB Consultancy distric heating	11,013.98	0.00	0.00				0.00	
	GP-M-02-MB Consultancy distric heating	0.00	0.00	0.00	0697/191128/01-M	11.12.2019	Posted	11,013.98	N-214900-021-08...
4190011373		■ 40,106.29	■ 0.00	■ 0.00				■ 40,106.29	

Purch.Doc.	Short Text	Order. Val	PO Open	Rel/Oversp	Reference	Posting Date	IV Status	IV Amount	WBS Element
4190012332	MBIP HVACS GPM02 District Heating	0.00	0.00	0.00	0000050079	06.01.2020	Posted	20,629.61	N-214900-021-08...
	MBIP HVACS GPM02 District Heating	11,994.43	0.00	8,635.18-				0.00	
	MBIP HVACS GPM02 District Heating	0.00	0.00	0.00	0000049780	11.09.2019	Posted	22,400.00	N-214900-021-08...
	MBIP HVACS GPM02 District Heating	22,400.00	0.00	0.00				0.00	
4190012332		■ 34,394.43	■ 0.00	■ 8,635.18-				■ 43,029.61	

ECB-PUBLIC